


Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Bardziej nasycony kolor: 20cm, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Bardziej nasycony kolor: 20cm, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	R			Rytno z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skrytka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kolorową farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastion - farba Silar lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okna i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczony (rozcieńczenie) lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgrzewowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wstruszczenie w przestrzeń wentylowaną styropianem warstwy gruntułki warstwy mineralnej o gr 20cm, podłogę malowaną Dyspersyjnie i wyposazenie posadzką
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - drewno szkieletowe, form. warstwy mineralnej np. Dach Rock, 10 cm warstwy mineralnej np. Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziorniki nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okadów od góry płynu kłosa np. DachRock firmy Dryvit lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTKACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<b>NOWOCZESNEBIURA.PL</b>				
Inwestor		55-002 Kamieniec Wł., ul. Włodawska 72 tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: wg@nowoczesnebiura.pl		
Adres		ul. Wincentego Witosa 24		
Obiekt		Budynek mieszkalny		
Adres		ul. Techników 23-27		
Temat rysunku				
ELEWACJA PÓŁNOCA, POŁUDNIOWA				
Branda		Imię i Nazwisko		Data
Projektował		arch. Władysław Szarejko		25/05/2024
Opracował		Eżbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński		
Sprawdził		arch. Marek Strópy		24/05/2024
Projektował		mgr inż. Andrzej Jasiewicz		27/06
Sprawdził		mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/005/04
J.93/2009/723		1:100		PROJEKT BUDOWLANY
Nr Projektu		Skala		OPRAC. ZBIORCZE 0103
		Faza		Branda
				Nr rysunku

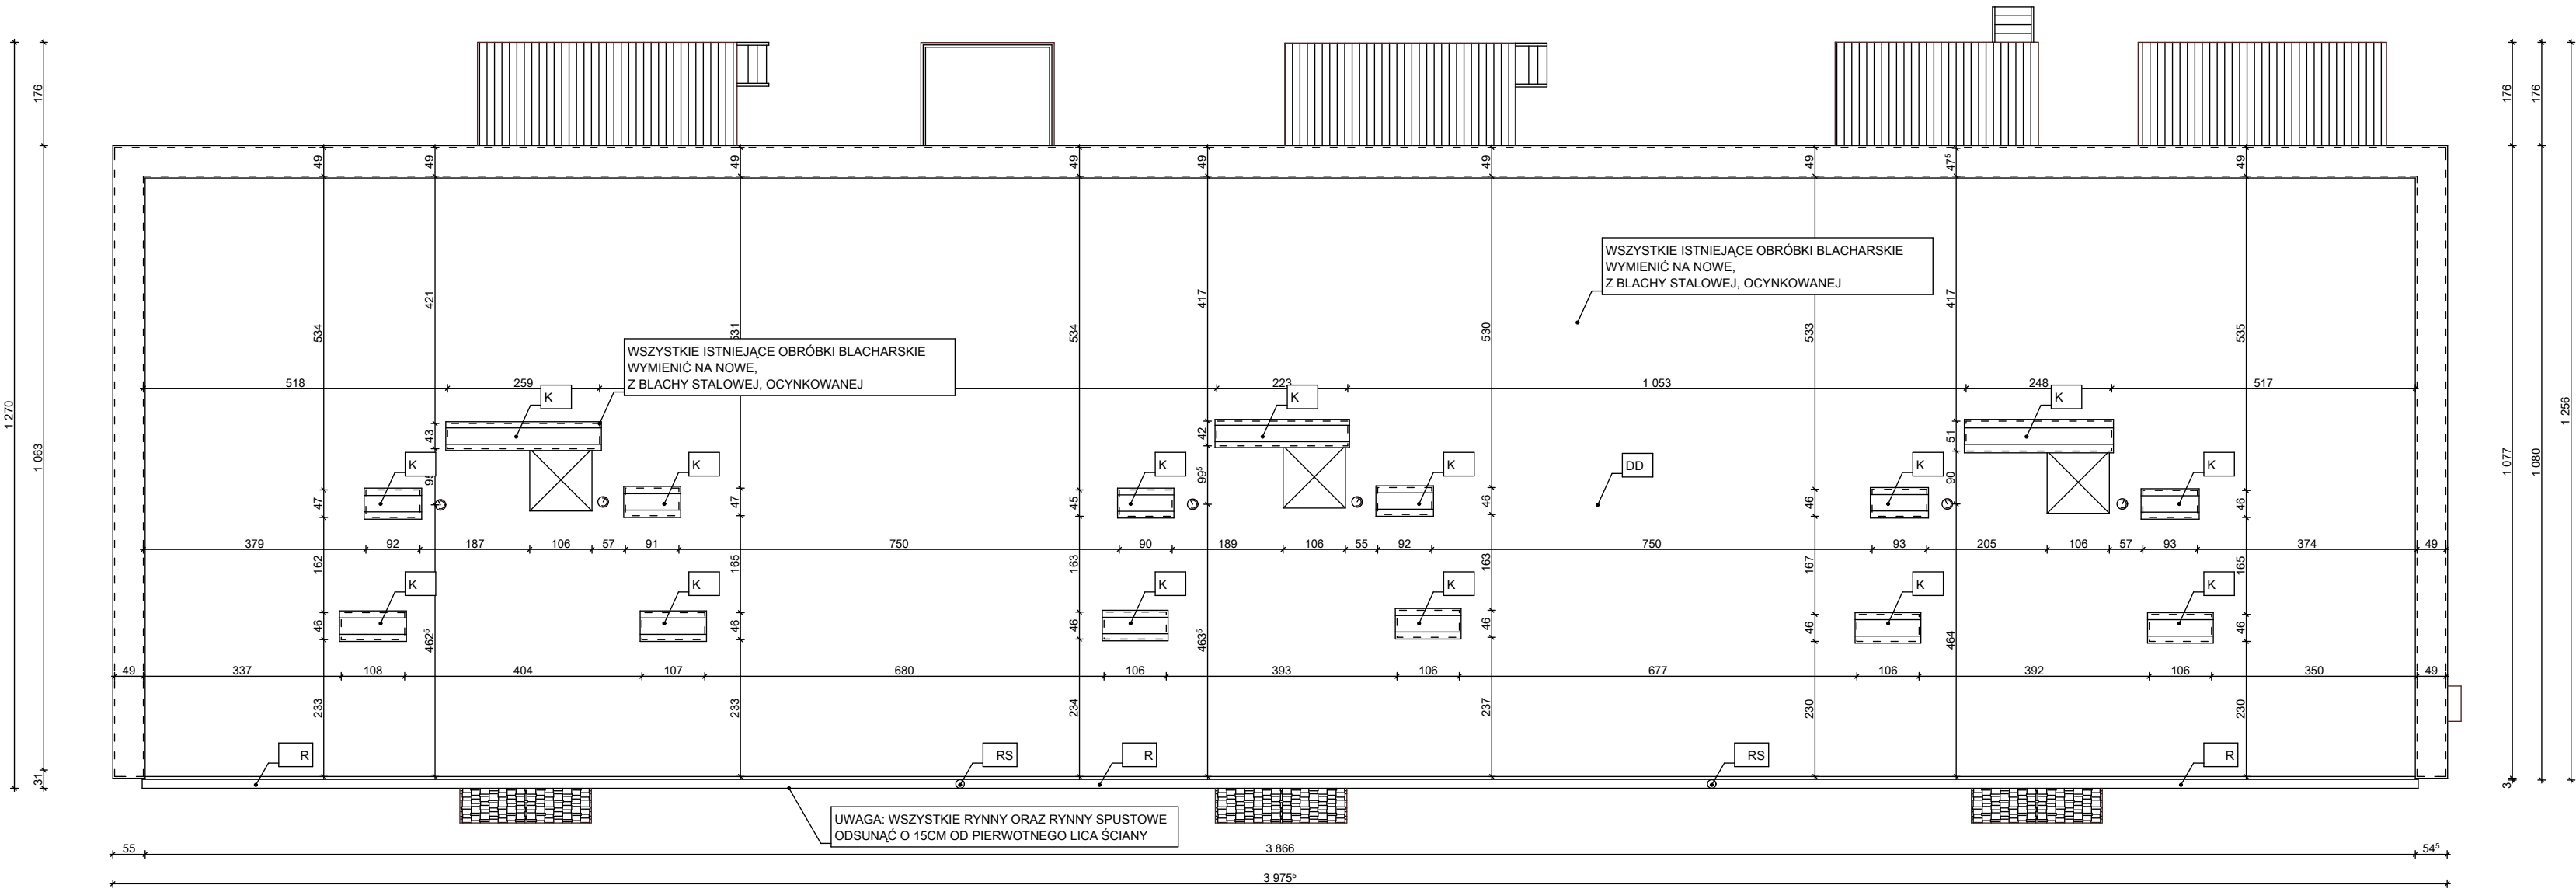

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Bardziej nasycony kolor: 20cm, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Bardziej nasycony kolor: 20cm, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	R			Rytno z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skrytka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kolorową farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastion - farba Silar lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okna i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczony (rozcieńczenie) lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgrzewowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wstruszczenie w przestrzeń wentylowaną styropianem warstwy gruntułki warstwy mineralnej o gr 20cm, podłogę malowaną Dyspersyjnie i wyposazenie posadzką
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - drewno szkieletowe, form. warstwy mineralnej np. Dach Rock, 10 cm warstwy mineralnej np. Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziorniki nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tyłkiem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okadów od góry płynu kłosa np. DachRock firmy Dryvit lub alternatywny inny produkt o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTKACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<b>NOWOCZESNEBIURA.PL</b>				
Inwestor		55-002 Kamieniec Wł., ul. Włodawska 72 tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: wg@nowoczesnebiura.pl		
Adres		ul. Wincentego Witosa 24		
Obiekt		Budynek mieszkalny		
Adres		ul. Techników 23-27		
Temat rysunku				
RZUT DACHU				
Branda		Imię i Nazwisko		Data
Projektował		arch. Władysław Szarejko		25/05/2024
Opracował		Eżbieta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński		
Sprawdził		arch. Marek Strópy		24/05/2024
Projektował		mgr inż. Andrzej Jasiewicz		27/06
Sprawdził		mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/005/04
J.93/2009/723		1:100		PROJEKT BUDOWLANY
Nr Projektu		Skala		OPRAC. ZBIORCZE 0104
		Faza		Branda
				Nr rysunku