


OSWIETLENIE ŚWIETLICY

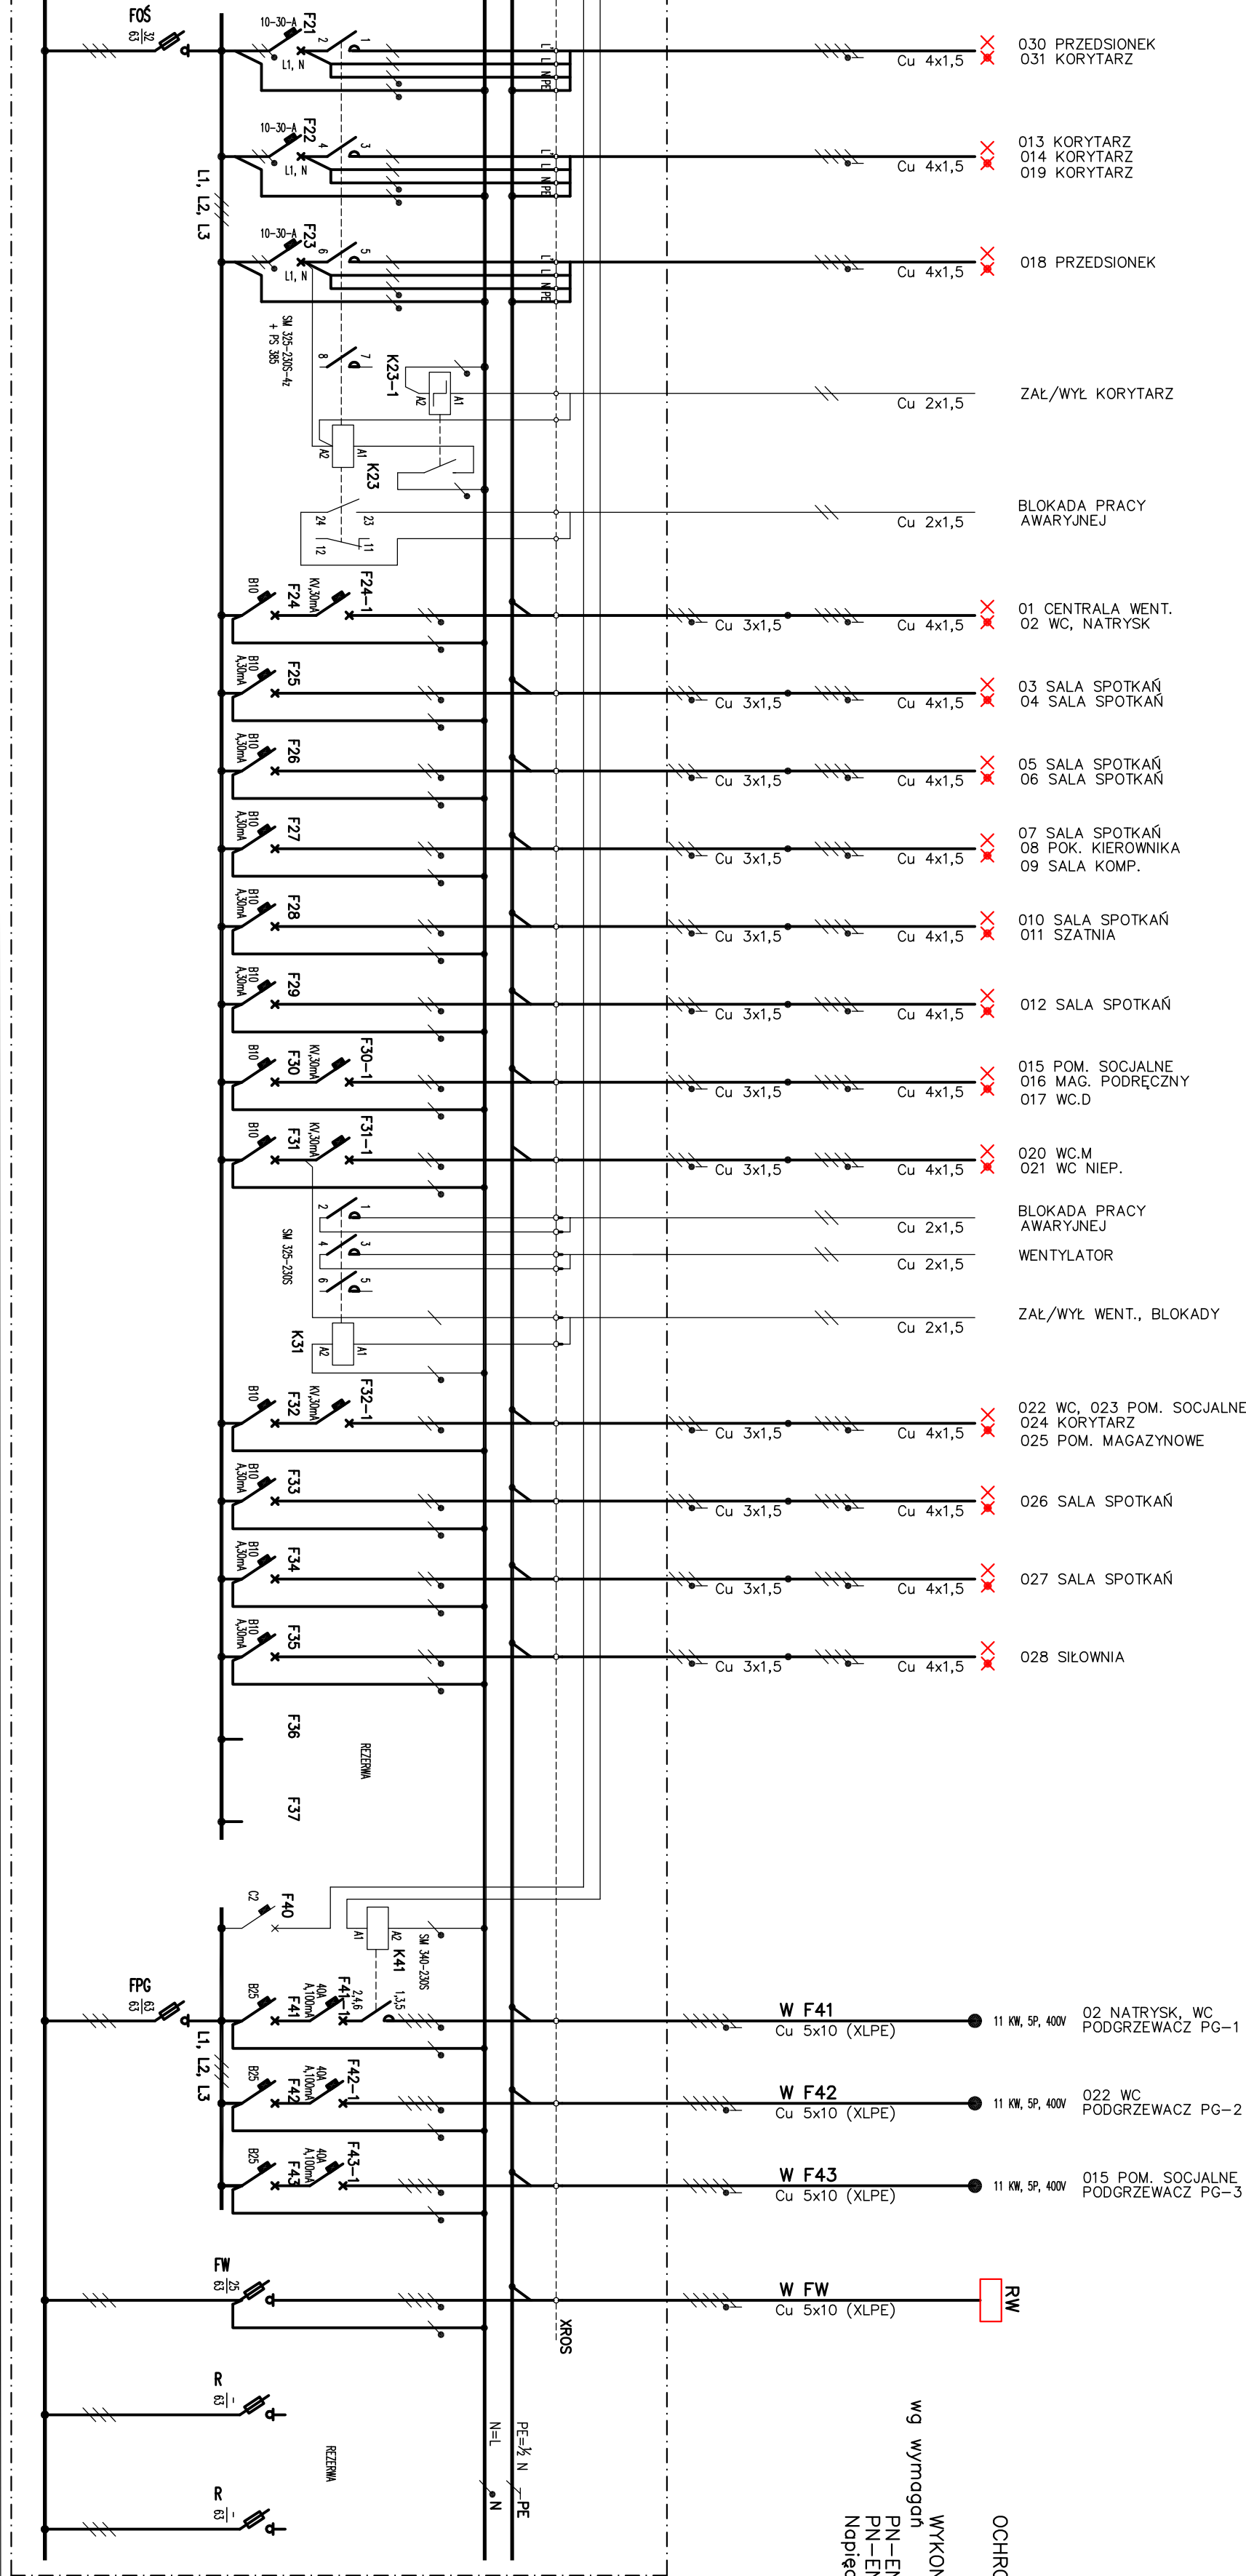

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

wg wymagań

WYKONANIE ROZDZIELNICZY I USTAWIENIE

PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-2:2003/AT:2006

PN-EN 60439-3 : 2004

Napięcie znamionowe izolacji przewodów co najmniej 450/750V

NOMOCZENBURA.PL		55-002 KAHENIEC WODŁAŃSKI	
ul. Techników 12		tel. (71) 348 98 55	
e-mail: ws@nemoczenbura.pl			
Obiekt: ŚWIETLICA	W. JELCZAK-ŁASOWICZAKI	Data: 07.2019	
Typu rysunku: Schemat elektryczny	Branaż: ELEKTROTECHNIKA	Przebieg: PB + PW	
Projektant: Jacek Oleśki	Podpis: _____	29/11/2019	
Sprawdził: Daniel Kozłowski	Numer rysunku: 022		