


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1	WIATROKŁAP
5,12m ²	gres
0.2	KŁATKA SCH.
15,05m ²	gres
0.3	HALL
30,09m ²	gres
0.4	KORYTARZ
17,83m ²	PCV
0.5	BIURO
16,05m ²	PCV
0.6	BIURO
13,34m ²	PCV
0.7	WC MĘSKI
9,67m ²	gres
0.8	POM. PORZ.
2,04m ²	gres
0.9	WC NIEPEŁNOSP.
4,91m ²	gres
0.10	WC DAMSKI
3,51m ²	gres
0.11	BIURO
18,07m ²	PCV
0.12	BIURO
11,44m ²	PCV
0.13	BIURO
13,02m ²	PCV
0.14	BIURO
13,37m ²	PCV
0.15	KORYTARZ
15,36m ²	PCV
0.16	BIURO
12,61m ²	PCV
0.17	BIURO
14,84m ²	PCV
0.18	BIURO
13,01m ²	PCV
0.19	BIURO
34,89m ²	PCV
0.20	POKÓJ SOCJ.
7,39m ²	gres
SUMA	271,61m ²

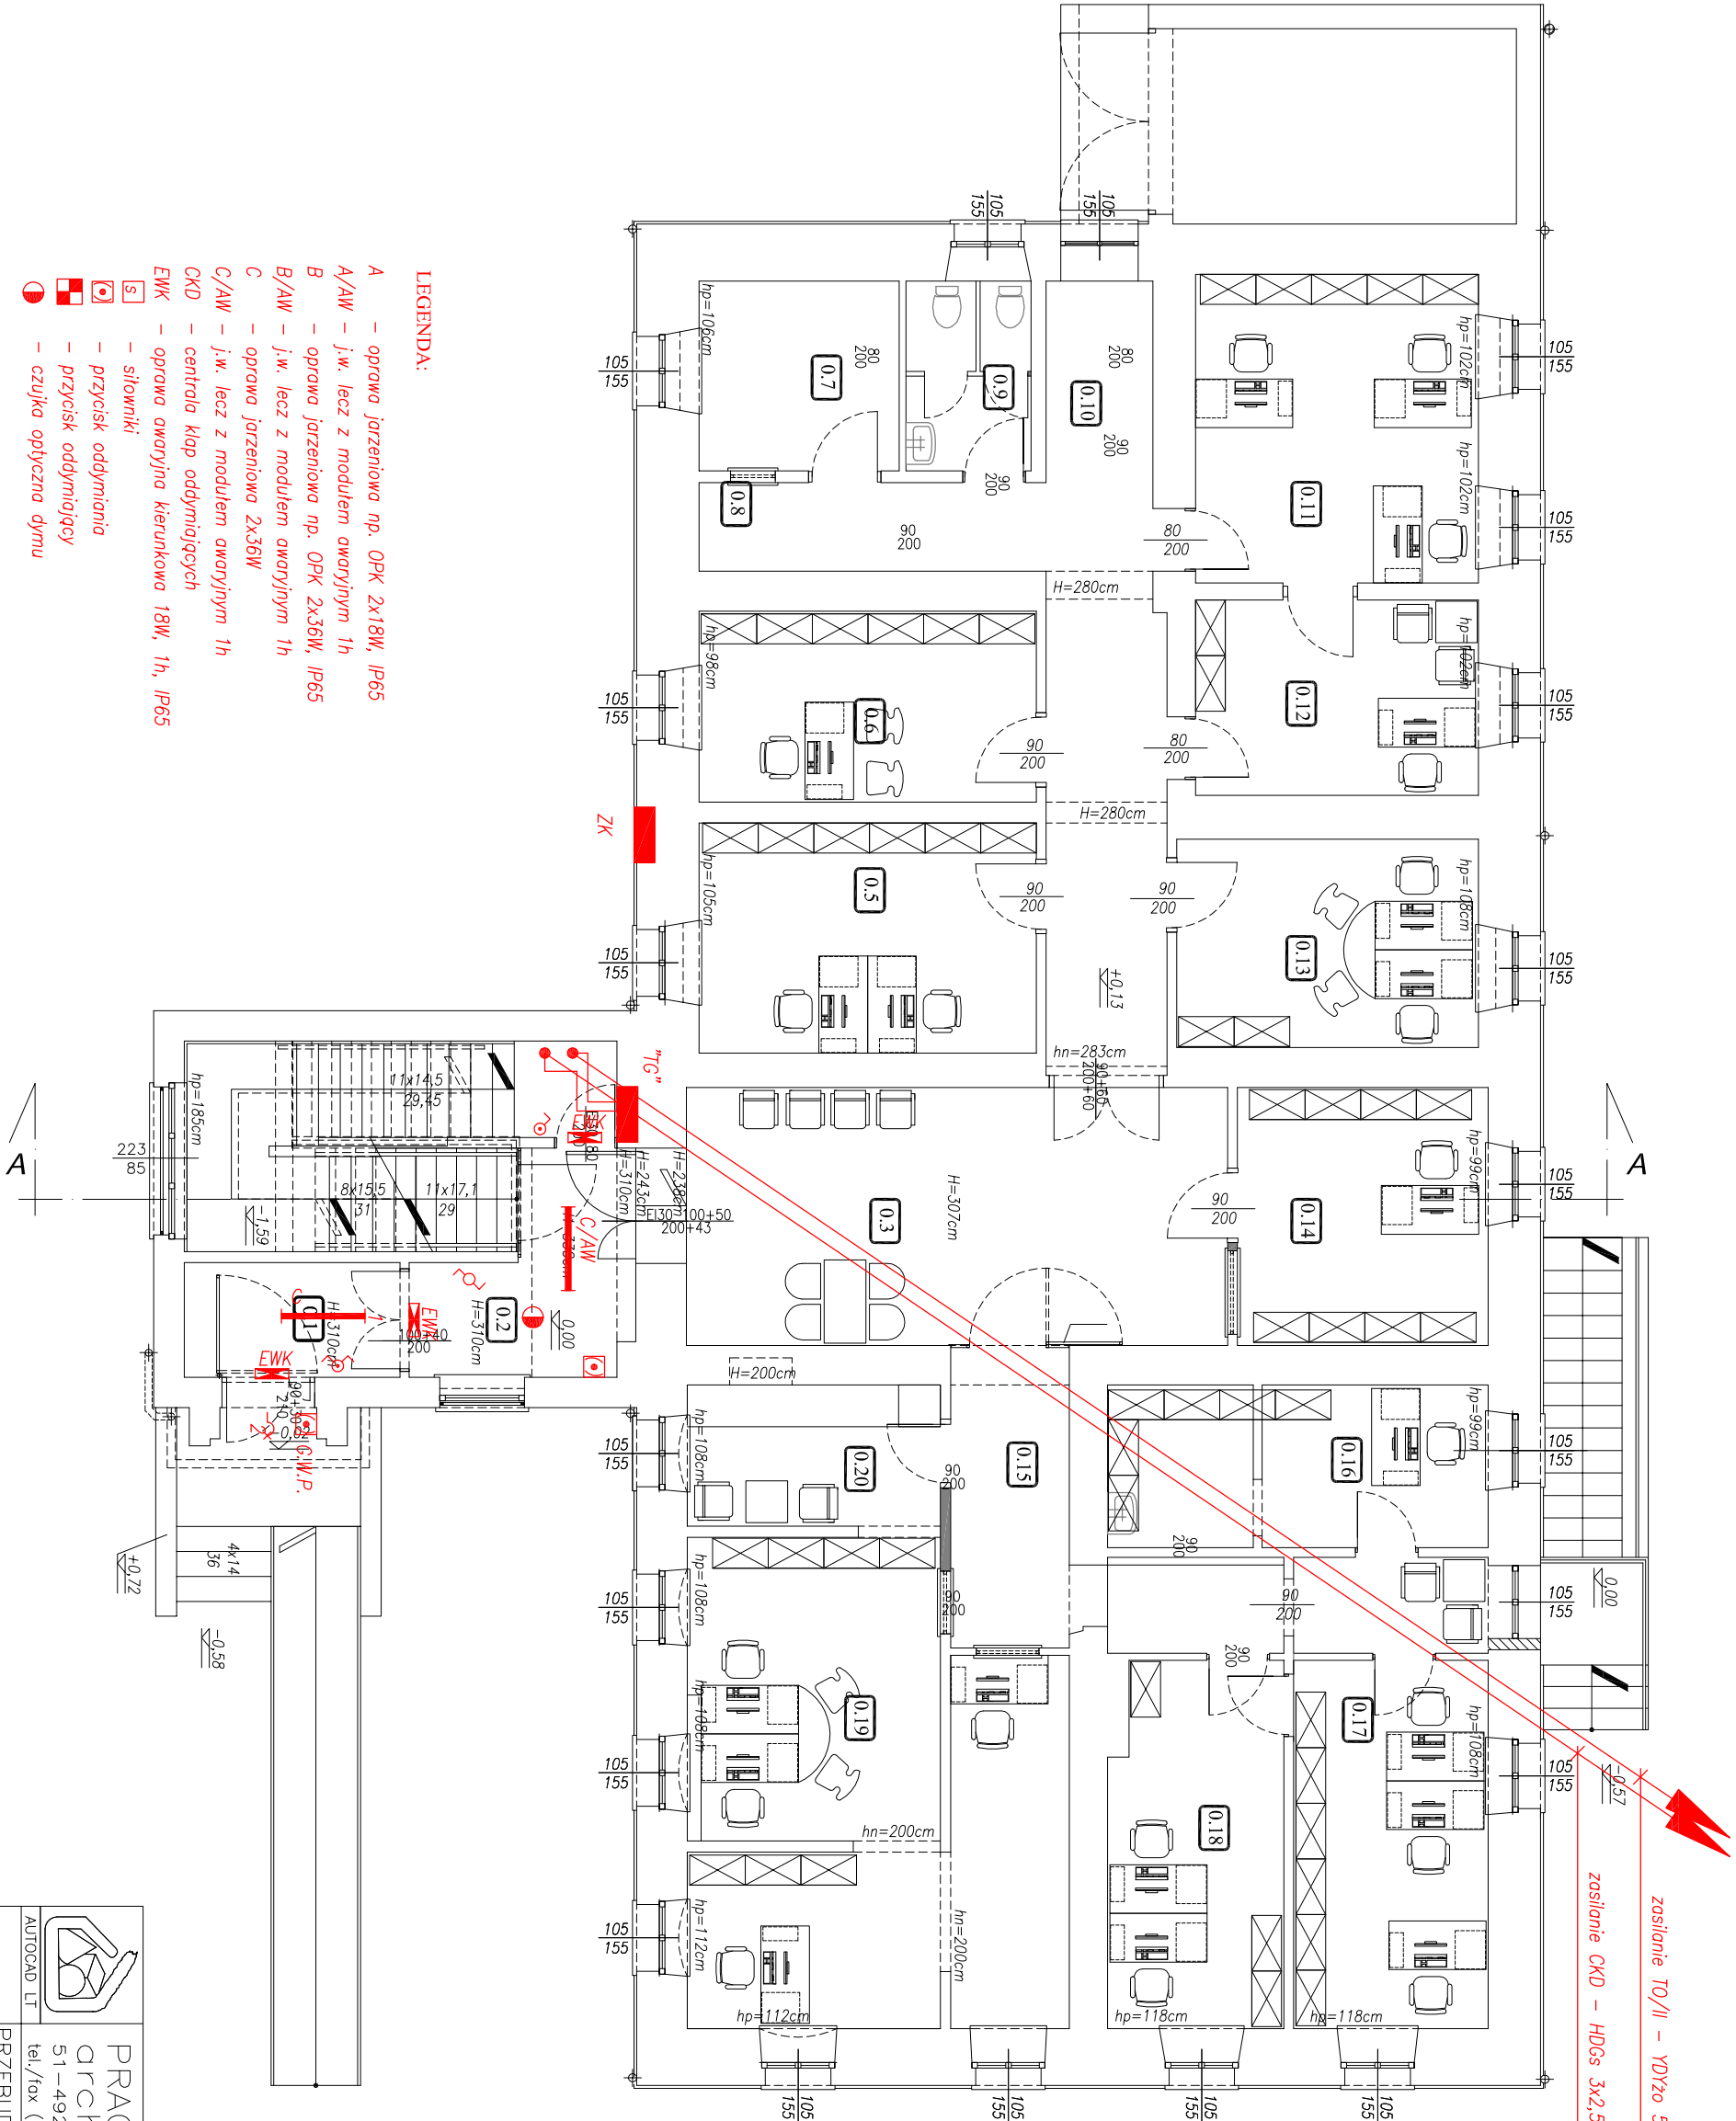

- LEGENDA:
- A – oprawa jarzeniowa np. OPK 2x18W, IP65
 - A/AW – j.w. lecz z modulem awaryjnym 1h
 - B – oprawa jarzeniowa np. OPK 2x36W, IP65
 - B/AW – j.w. lecz z modulem awaryjnym 1h
 - C – oprawa jarzeniowa 2x36W
 - C/AW – j.w. lecz z modulem awaryjnym 1h
 - CKD – centrala kłap oddymiających
 - EWK – oprawa awaryjna kierunkowa 18W, 1h, IP65
 - S – słowniki
 - ☉ – przycisk oddymiania
 - ☐ – przycisk oddymiający
 - – czujka optyczna dymu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-492 WROCLAW ul. TCZEWSKA 16 tel./fax (071)372-86-17, 601 58 08 63, emi@poczta.onet.pl	
AUTOCAD LT	
TEMA	PRZEBUDOWA DACHU ORAZ WYMIANA OKIEN, MONTAŻ WYŁĄCZNIKA P.POŻ
OBIEKT	BUDYNEK ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
ADRES	55-230 JEŁCZ-LĄSKOWICE, UL. WITOSA 41,dz.nr 48, AM-44
INWESTOR	GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JEŁCZ-LĄSKOWICE
AUTOR	TADEUSZ PIOTROWICZ, upr. nr 62/91/UW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WIENCZYSŁAW MARYNAK, upr. nr 23/86/UW
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	skala rys.nr: 1:100 E1