


**URZĄD MIASTA I GMINY
JELCZ - LASKOWICE**

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl



telefony:
sekretariat:

71 381 71 00
71 381 71 22
71 381 71 45
fax 71 381 71 11

Jelcz-Laskowice, dnia 20.06.2016 r.

RI.7011.6.2016.IW.5137

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz-Laskowice

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Jelcza-Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia.

W odpowiedzi na pismo nr PROBER/P/2016/CHP/03 z dnia 30.05.2016 r. informujemy, iż opiniujemy pozytywnie projektowane rozwiązanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi z Jelcza-Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia, na działkach nr 21/1, 22/1, 30/1, 1 AM-46, obręb ewidencyjny Laskowice i działkach nr 36/1, 91 AM-1, obręb ewidencyjny Piekary”.

Zakres uzgodnienia jest zgodny z rys. nr 2 „Plan sytuacyjny”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Rys. nr 2. Plan sytuacyjny – 1 egz.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 14112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

załącznik do uzgodnienia/decyzji
nr RI. 7011.6.2016.14.5137
z dnia 20.06.2016 r.

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Witosa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
NIP 912-17-15-777

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 005/DOŚ/05, DOIIB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

<p>Zakład Usługowy PROBER</p> <p>mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda</p> <p>ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330</p>			
Projektant:	<p>drogi: mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05</p> <p>instalacje elektryczne: mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14</p>	Branża:	<p>drogi</p> <p>instalacje elektryczne</p>
Sprawdzający:	<p>drogi: dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP</p> <p>instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08</p>	Data:	Maj 2016
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia		
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500

PZD.4421.56.2016.MJ

Oława, dnia 20.06.2016r.

Pani Paulina Koba – Gwiazda

**Zakład Usługowy „Prober”
mgr inż. Paulina Koba – Gwiazda**

**ul. Zacisze 7
55 – 220 Jelcz – Laskowice**

działająca w imieniu

Gminy Jelcz – Laskowice

**ul. W. Witosa 24
55 – 220 Jelcz – Laskowice**

dotyczy: projektu przebudowy chodnika i budowy oświetlenia przy drodze powiatowej 1535D

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2016 (wpływ 08.08.2016) w sprawie uzgodnienia projektowanego rozwiązania przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 1535D pomiędzy miejscowościami Jelcz – Laskowice i Piekary, Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie **opiniuje pozytywnie i bez uwag** projekt zagospodarowania terenu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe pismo jest **równoznaczne ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym** tj. na działkach będących w zarządzie tut. Zarządu (dz. nr 1 AM-46 obręb Laskowice i 36/1 AM-1 obręb Piekary) w myśl ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.


Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z ustaleniem za powyższe opłaty, pod rygorem zastosowania art.162 kpa.

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Drogowego
W O Ł A W I E
Wojciech Drożdżał
Wojciech Drożdżał

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Sprawę prowadzi:
Michał Jewczuk – tel. 71 303 30 19

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931412379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

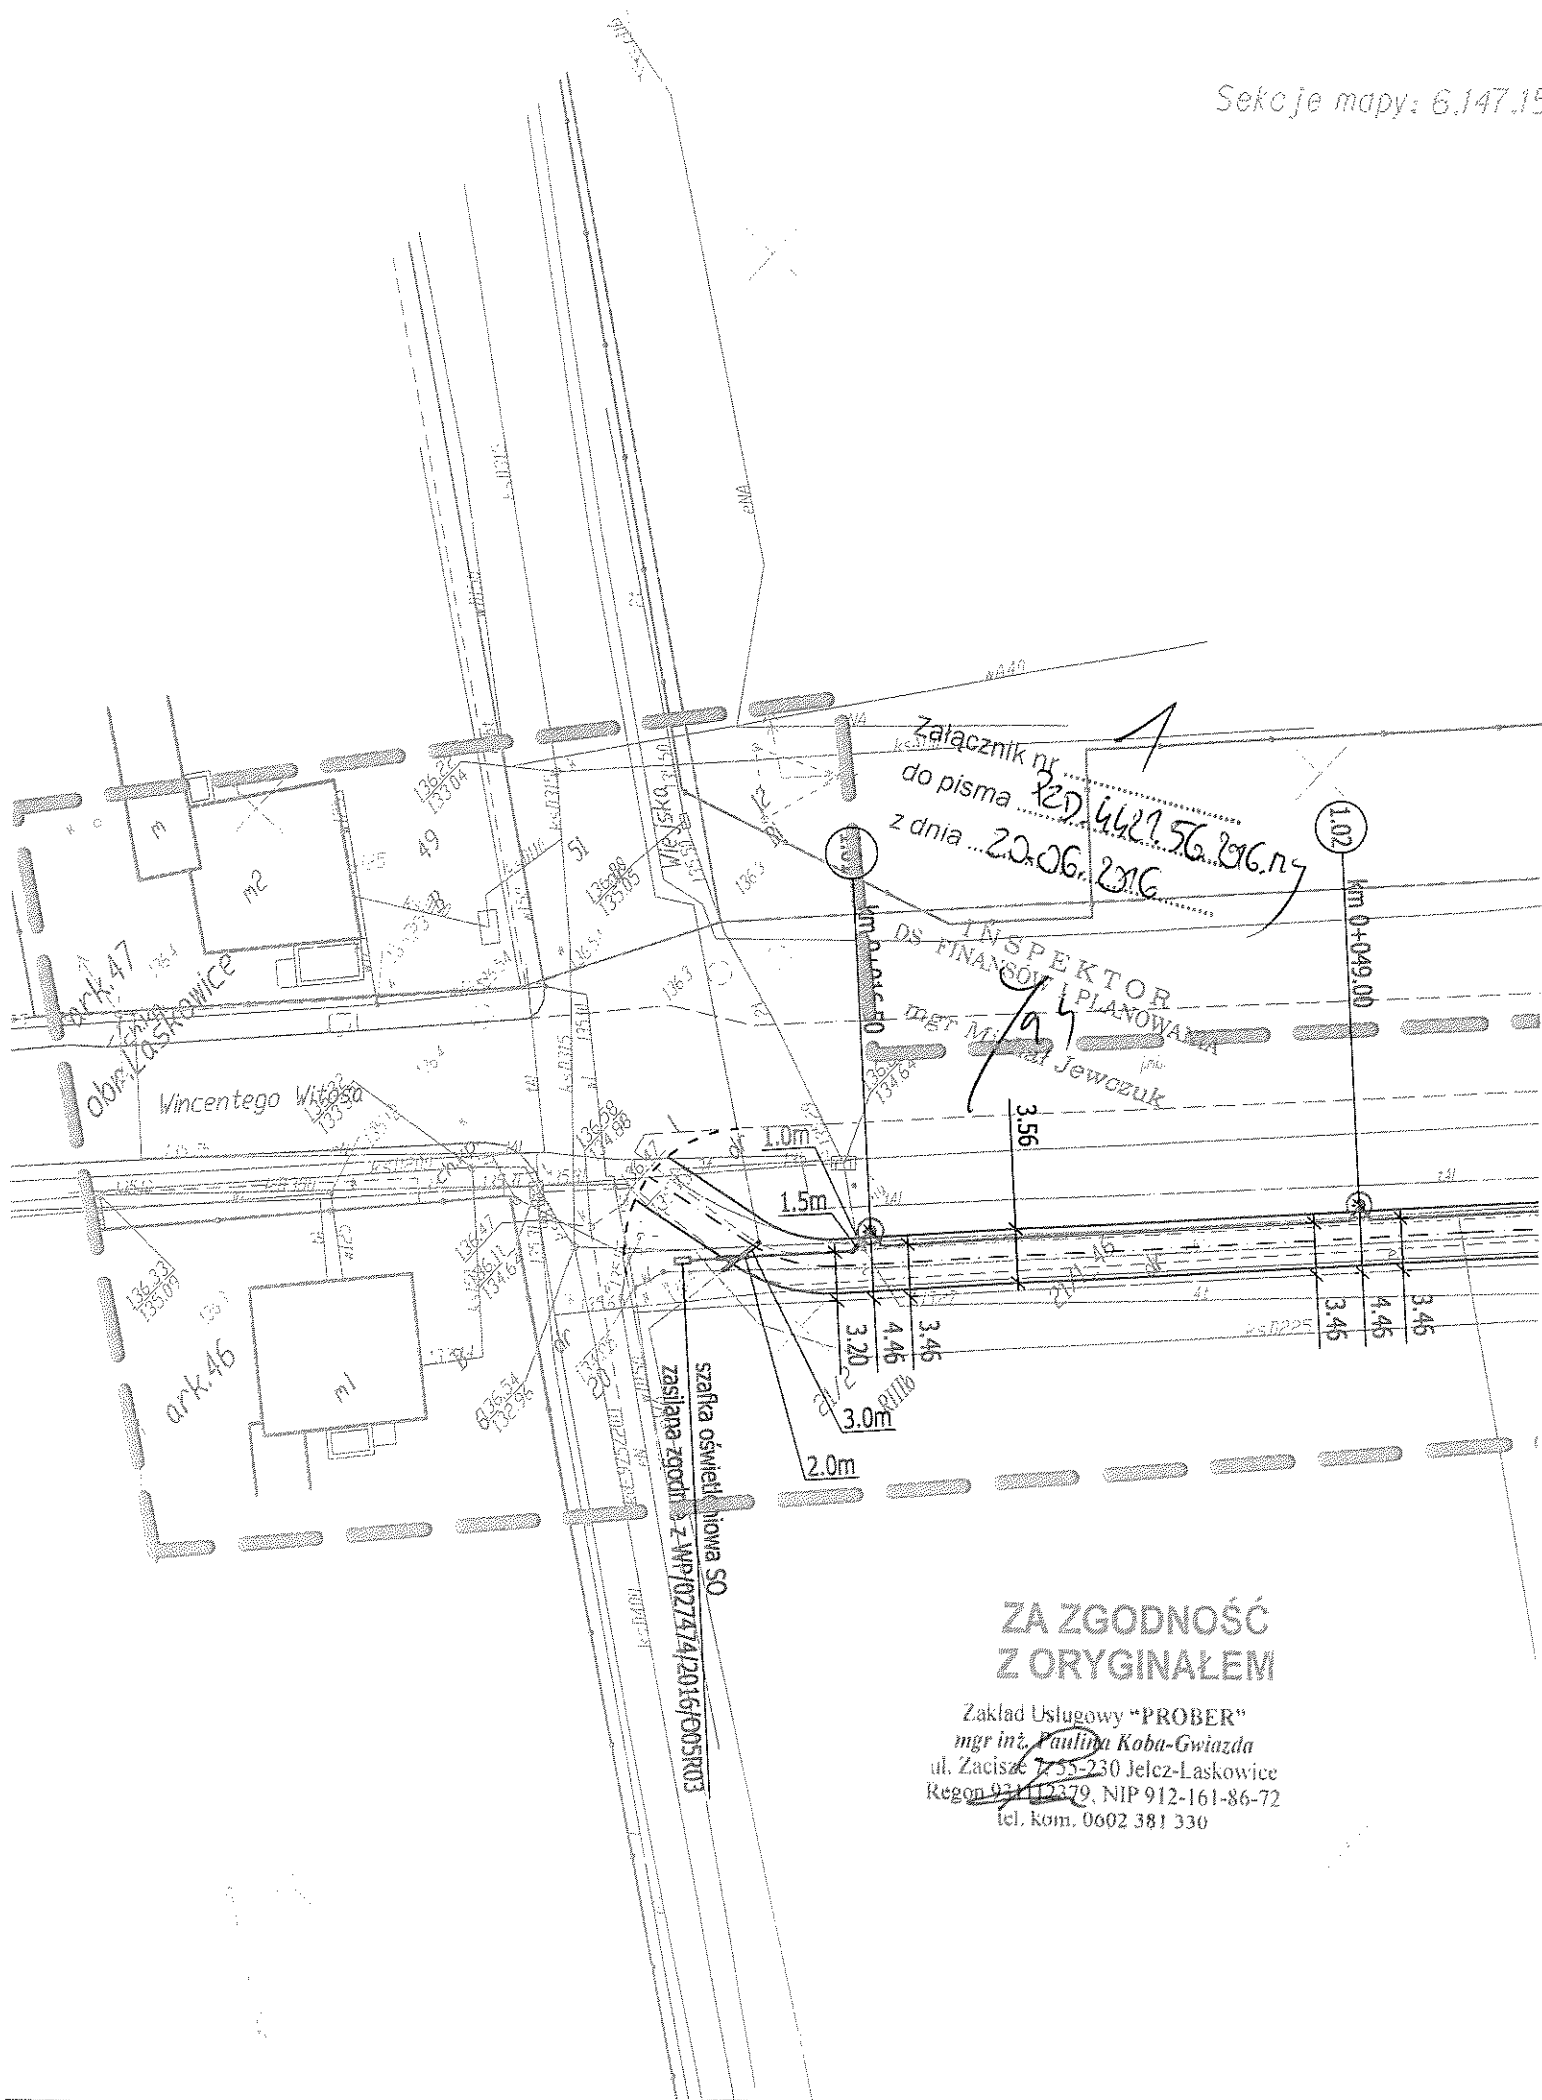

Załącznik nr 1
do pisma nr 427/4427.56.2016.n7
z dnia 22.06.2016

INSPEKTOR
DS. FINANSÓW I PLANOWANIA
mgr inż. M. Jędrzejewicz

szafla oświetlenia SO
zasilana zgodnie z WP/02/14/2016/005103

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7-55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

WZA.5183.1842.2016.POF
l.dz. 15379



Wrocław, 13. 05. 2016 r.

Zakład Budowlany PROBER
mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz-Laskowice

dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytków do planowanej przebudowy drogi z Jelcza-Laskowice do Piekary, gm. Jelcz-Laskowice - przebudowa chodnika, budowa oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo *PROBER/P/2016/CHP/02* z dn. 29. 04. 2016 r., wpl. dn. 04. 05. 2016 r., w sprawie jak wyżej, informuję, że planowana inwestycja lokalizowana jest w obszarze zachowanych relikwów przedziejowego i historycznego osadnictwa, w zasięgu miejscowości o metryce średniowiecznej i nowożytniej, w strefie udokumentowanych stanowisk archeologicznych, na terenie objętym ochroną konserwatorską - ujętym w wykazie zabytków. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze stanowią zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 1446 dla Ustawy Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, ze zm.). W związku z tym przedstawiam następujące uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

1. Nie wnoszę uwag do rozwiązań projektowych;
2. W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych (stały nadzór i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne) za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. Wskazane pozwolenie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych)..

Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu badań archeologicznych, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne winien zawierać dane i dokumenty, wymagane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04. 11. 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015, poz. 1789) - wzór wniosku na stronie wosoz.ibip.wroc.pl:

- imię, nazwisko lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, pełnomocnictwo lub upoważnienie do występowania w imieniu inwestora,
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;
- wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych, z określeniem współrzędnych geodezyjnych;
- załącznik graficzny z lokalizacją zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:5000); dokumentację projektową z krótkim opisem wykopów, zakresu robót ziemnych (długość, szerokość i głębokość wykopów),
- przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia badań archeologicznych;
- imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej badania archeologiczne, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty, wymagane przywołanym rozporządzeniem, w tym oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań;
- program prowadzenia badań archeologicznych;
- dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań;
- opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.

Sposób prowadzenia badań archeologicznych zostanie określony na etapie pozwolenia konserwatorskiego.

Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień.

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112579, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości

2. a/a Jelcz-Laskowice - Piekary, gm. Jelcz-Laskowice - „b”
PO, MK

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Twardowska 23
40-100 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: 148 32 006 0 616



Wrocław, dn. 2016-05-10

Nr warunków: WP/027474/2016/O05R03

TD/OWR/OMP3/KS/25237/inw
BC 1003876168



Paulina Koba-Gwiazda
Jelcz-Laskowice ul.
Zacisze 7
55-220 JELCZ- LASKOWICE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Wincentego Witosa
55-220 Jelcz-Laskowice
numery działek: 1,21/1,22/1,30/1,36/1,91

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-04-15. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-04-15, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: Stacja SN/nN WRL2754, Obwód nN kier. słup nr 51 nr WRL2754/3.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w przypadku złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem złączowo-pomiarowym..
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w przypadku złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem złączowo-pomiarowym..
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 8 m, Projektowany
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 8 m, Projektowany
Złącze nN Złącze kablowo-pomiarowe nN, 1 szt., Projektowany,
 - b) w zakresie sieci: Nie dotyczy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki złączowo-pomiarowej wyprowadzić odpowiednią do potrzeb odbiorcy linię kablową niskiego napięcia. Wykonać odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urządzenia elektryczne. Sieć odbiorczą wykonać w układzie TN-C-S, wyposażoną w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu jasnego rozgraniczenia urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. od UG Jelcz-Laskowice numerację słupów należy wykonać na INNYM tle niż żółte (zaleca się tło BIAŁE) z oznaczniakiem

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

„ U G ”, w odróżnieniu od tła ŻÓŁTEGO zarezerwowanego dla słupów będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 6 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej; parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : *lokalizację złącza, trasę przyłącza, schemat zasilania*
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. *Pawła Jędrzej-Gwiazda*
ul. Zacisze 7/55-230 Jędrzej-Laskowice
Regon 931112379, NIP 912-161-86-72
tel./kom: 0602 381 330

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oleśnica
ul. Energetyczna 5 56-400 Oleśnica
tel. 71 889 43 11 fax 71 399 95 19
e-mail: olesnica.rd@tauron-dystrybucja.pl



Oleśnica, dn. 01.06.2016r.

SWS-3/AW/08U-078/2016

Zakład Usługowy „PROBER”

Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz Laskowice

Sygnatura 2016/05/31/0002811

Dotyczy: Projekt przebudowy drogi z Jelcza – Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia


Projektowane oświetlenie drogowe pomiędzy miejscowościami Jelcz Laskowice do Piekar jest instalacją zalicznikową.

Uzgodnienia technicznego powinien dokonać Inwestor.

Zgodnie z ustaleniami z UMiG w Jelczu Laskowicach, numeracja słupów powinna być na tle innym niż żółte - zaleca się BIAŁE, z oznacznikiem „ UMiG ”

W zakresie oświetlenia drogowego nie wnosimy uwag do przedstawionego projektu.

Z poważaniem


Arkadiusz Tomaszewski
Kierownik Rejonu Oleśnica

Sprawę prowadzi:

SWS-3/ Adam Więcek, tel. 0-71/ 398 03 19

Załącznik:

Projekt z uzgodnieniem szt.1

Rozdzielnik:

Adresat

a/a WST-3.1

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93142379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 6602 381 330

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
Nr 205/DOŚ/05, DOIB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

Projektowane linie kablowe
jest instalacją zaliczkową.
Nie możemy wejść do
projektowanego projektu.

Oddział we Wrocławiu
Region SN i N Oleśnica
Mistrz ds. sieci SN i N
Adam Więcek

<p style="text-align: center;">Zakład Usługowy PROBER</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330</p>				
Projektant:	drogi:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Branża:	drogi
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14		instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi:	dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP	Data:	Maj 2016
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08		
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekara w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia			
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY			Skala: 1:500

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93812379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 205/DOS/05, DOIIB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

*Przebudowa linii kablowej
jest instalacją elektryczną.
Nie możemy więc do
przedstawionego projektu*
Oddział we Wrocławiu
Region SN/nN Oleśnica
Mistrz ds. sieci SN i nN
Adam Więcek

<p style="text-align: center;">Zakład Usługowy PROBER</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda</p> <p style="text-align: center;">ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330</p>					
Projektant:	drogi:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05		Branża:	drogi
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOS/14			instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi:	dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP		Data:	Maj 2016
	instalacje elektryczne:	mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOS/08			
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05			Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowice do Piekara w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia				
Rysunek:	Nr 3. SCHEMAT PRZYŁĄCZA I STEROWANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO				Skala: -

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
ul. Energetyczna 5, 56-400 Oleśnica
tel.: 71 889 43 84, 889 43 45
fax: 71 399 95 19



Oleśnica, 03.06.2016r.

Sygnatura: TD/OWR/OMD/1006623862/2016-05-31/037

Zakład Usługowy „PROBER”
Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz - Laskowice

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy drogi z Jelcza-Laskowice do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika.

Odpowiadając na pismo TD/OWR/OMD/1006623862 z dnia 31-05-2016 informujemy, że uzgadniamy przedstawioną dokumentację (mapa jako załącznik) przebudowy istniejącego chodnika drogi Jelcz-Laskowice – Piekary w zakresie urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. z następującymi zaleceniami.

Wszelkie zblizenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kabel elektroenergetyczny Nn i SN kolidujące z planowaną inwestycją zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej dwudzielnej.

Dla kabli nN stosować rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału we Wrocławiu TAURON Dystrybucja S.A., a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. *Paulina Koba-Gwiazda*
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11 31-355 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 399 61 11
fax: 12 261 10 01, 71 399 60 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000073321, NIP 6110202860, REGON 1430179218
Kod: 6110202860 (wrocławski) 512 134 017 35 z

www.tauron-dystrybucja.pl

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.


Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac budowlanych nanieść w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzację rozpoznanej linii przeprowadzić przy udziale pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Region Oleśnica.

O zamiarze przystąpienia do prac należy powiadomić pisemnie z czternastodniowym wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji Oleśnica ul. Energetyczna 5.

Uzgodnienie nie zawiera projektowanego oświetlenia drogowego, które należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja SWS-3 Oleśnica zgodnie z zakresem wydanych WT.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiązującą Taryfą.

Z poważaniem,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji

Paweł Myszynski

Rozdzielnik:

- adresat
- ~~OMD~~

Załączniki:

- mapa 1szt.

Sprawę prowadzi:

Paweł Myszynski, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jeleń-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział we Wrocławiu
 Wydział Dokumentacji
 Specjalista ds. dokumentacji
Pawel Myszyński
 Paweł Myszyński

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag

zawartych w piśmie

Znak TDIWR/OMD/1006623-862/2016-05-31/037


Z dnia 05.06.2016r

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 w specjalności drogowej
 do projektowania bez ograniczeń
 Nr 205/DOŚ/05, DOIIB
 55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
 tel. kom. 0602 381 330

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
 ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
 Regon 931112349, NIP 912-161-86-72
 tel. kom. 0602 381 330

<p style="text-align: center;">Zakład Usługowy PROBER</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda</p> <p style="text-align: center;">ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330</p>			
Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05 instalacje elektryczne: mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14	Branża:	drogi instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi: dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08	Data:	Maj 2016
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia		
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

PROBER
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz-Laskowice

Wrocław, 3 czerwca 2016r.

Numer pisma: TODDDWA-WR.2110-36286/16/JS

Temat: uzgodnienie przebudowy drogi z Jelcza-Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy chodnika i budowy oświetlenia.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projektowaną przebudowę drogi z Jelcza-Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy chodnika i budowy oświetlenia. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzior. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wrocław
fax 71 347 07 23
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta we Wrocławiu;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną i kable doziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą ochronną dwudzielną, grubościenną oraz zachować normatywne odległości. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112299, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom urządzeń do projektowanej niwelety. Na studniach kablowych pozostających w jezdni należy zastosować ramy i pokrywy typu ciężkiego (jezdniowe). Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu ul. Purkyniego 2 tel. 71 317 49 18, 502 743 449;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami, wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem


Maciej Barecki

Kierownik Wydziału Ewidencji
i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Roba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jeleń-Laskowice
Regon 931112379 NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 2 - Wrocław
ul. Purkyniowa 3, 50-155 Wrocław

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 205/DOŚ/05, DOHB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112249, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

Zakład Usługowy

PROBER

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330

Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Branża:	drogi
	instalacje elektryczne: mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14			instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi: dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP		Data:	Maj 2016
	instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08			
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekara w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia			
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY			Skala: 1:500

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7
55 – 230 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/.../2016
Data: 07 czerwca 2016 rok

Sprawa: uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Jelcz-Laskowice do Piekar.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach uzgadnia projekt przebudowy drogi z Jelcz-Laskowice do Piekar w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. W projekcie należy uwzględnić regulację wysokościową skrzynek uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w projekcie budowlanym poniższych uwag:

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, wykonawca powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania, umożliwi to nam wymianę zużytych elementów infrastruktury(skrzynki, opaski itp.).
2. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac przedstawiciele wykonawcy zobowiązani są wraz z pracownikami ZGK do dokonania inwentaryzacji elementów uzbrojenia(skrzynki itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
3. Regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia(skrzynki, włazy, pokrywy, podwyższenia studni, itp.) do poziomu drogi, wykonawca wykona na własny koszt.

PREZES
DY
ZAKŁADU
Jelcz Szindler

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy „PROBER”
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
tel. 93111279, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931116379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

OD GOSPODARSTWA
KRAJOWEJ
UL. JELCZA 7
55-230 JELCZ-LASKOWICE
REGON 931116379
NIP 912-161-86-72
TEL. KOM. 0602 381 330

UZGODNIENIE

Projekt uzgodniono bez uwag / z uwagami

Zał. do uzgodnienia Lp. 01 321.29.6

z dnia 09.06.2016

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 205/DOŚ/05, DOIIB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

SPECJALISTA D/S TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Jankowski

Zakład Usługowy

PROBER

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330

Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda upr. nr 205/DOŚ/05 instalacje elektryczne: mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14	Branża:	drogi instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi: dr inż. Henryk Koba upr. nr 423/82/WBPP instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08	Data:	Maj 2016
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda upr. nr 205/DOŚ/05	Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowic do Piekar w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia		
Rysunek:	Nr 2. PLAN SYTUACYJNY		Skala: 1:500

Starosta Oławski
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.234.2016

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 j.t. z późn. zm.)

Przedmiot narady:	PROJEKT LINII ENERGETYCZNEJ ZASILAJĄCEJ OŚWIETLENIE DROGOWE.
Lokalizacja:	Jelcz-Laskowice - miasto, Obręb: Laskowice, dz.: 1 ark.46, 20 ark.46, 21/1 ark.46, 22/1 ark.46, 30/1 ark.46, Jelcz-Laskowice - obszar wiejski, Obręb: Piekary, dz.: 36/1, 91
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUGOWY PROBER MGR INŻ. PAULINA KOBĄ-GWIAZDA 55-230 Jelcz-Laskowice ul. Zacisze 7
Przewodniczący:	RAFAŁ TROSKA - GŁÓWNY SPECJALISTA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1 pokój nr 12
Oплата nr:	4603/16/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	15.06.2016
Data narady:	22.06.2016


Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trasa przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

sieci energetycznej

nie koliduje z projektami sieci uzbrojenia terenu, których
usytuowanie zostało uzgodnione przez Starostę Oławskiego



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	-
2	OGP GAZ-SYSTEM Wrocław	- <i>Bez uwagi</i>
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ZDTO Oława	- <i>Bez uwagi</i>
4	PWiK w Brzegu Sp. z o. o.	-
5	T P S.A. Obszar Telekomunikacji	-
6	Urząd Gminy Domaniów	-
7	Urząd Gminy Oława	-
8	Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice	-
9	Urząd Miejski w Oławie	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

10	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach	-
11	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie	-
12	Energetyka Ciepła Opolszczyzny w Opolu	-
13	Oławska Telewizja Kablowa	- <i>Bez uwag</i> <i>M. K.</i>
14	.	-
15	ESV SIECHNICE	-
16	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej-Oława Sp. z o.o.	-
17	NETIA S.A.	- <i>M. K.</i>
18	PRZEWODNICZĄCY ZUDP	-

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zaciszew. 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 930112379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

19	RWE Polska Contracting Sp. z o.o.	-
20	TAURON DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	- Zgodnie z uzgodnieniem TD/0102/0101/00000382/2016-01-31/07 z dnia 03.06.2016.

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy "PROBEK"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacięcie 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93112379, NIP 912-161-86-72
tel./kom. 0602 381 330

Podmioty których przedstawiciele uczestniczyli w naradzie :

NETIA S.A.

PRZEWODNICZĄCY ZUDP

Oławska Telewizja Kablowa

OGP GAZ – SYSTEM Wrocław

TAURON DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ZDTO Oława

Podmioty wezwane na naradę których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli:

PWiK w Brzegu Sp. z o. o.

T P S.A. Obszar Telekomunikacji

Urząd Gminy Domaniów

Urząd Gminy Oława

Urząd Miejski w Oławie

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej-Oława Sp. z o.o.

R.W.E. Polska Contracting Sp. z o.o.

Energetyka Ciepła Opolszczyzny w Opolu

ESV SIECHNICE

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 1, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 93114679, NIP 912-161-86-72
tel, kom, 0602 381 330

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112370, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

234 16
22.06.16

X

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
INSPEKTOR
Widzma Goczał, ul. Zacisze 7

Dr inż. HENRYK KOBĄ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE I PROJEKTOWE
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERSKIEJ
w zakresie BUDOWY DRÓG
NR 423/82/WBPP - U.W. WROCŁAW
§5 ust.1, §7, 13 ust.1 pkt. 3 lit. b
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Fiołkowa 19
tel. 071 318 21 44, kom. 0604 27 51 51

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 205/DOŚ/05, DOHB
55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Zacisze 7
tel. kom. 0602 381 330

Zakład Usługowy

PROBER

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330

Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina KOBĄ - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Branża:	drogi
	instalacje elektryczne: mgr inż. Jarosław Kalemba upr. nr 179/DOŚ/14			instalacje elektryczne
Sprawdzający:	drogi: dr inż. Henryk KOBĄ upr. nr 423/82/WBPP		Data:	Czerwiec 2016
	instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Joachimiak upr. nr 127/DOŚ/08			
Opracowujący:	mgr inż. Paulina KOBĄ - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Stadium:	Uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa drogi z Jelcza - Laskowice do Piekara w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i budowy oświetlenia			
Rysunek:	Nr 3. PLAN PROJEKTOWANYCH SIECI			Skala: 1:500

STAROSTA OŁAWSKI
ul. 3 Maja 1, tel. 71 301 15 22
55-200 O Ł A W A

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: dolnośląskie
Powiat: oławski
Jednostka ewidencyjna: 021503_5, Jelcz-Laskowice - obszar
wiejski

Nr kancelaryjny: GK.6621.3501.2015

WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK

Data: 08-12-2015 Czas: 10:04:39

Obręb: **Piekary [Nr 0016]**

Osoby: 4

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	GINA JELCZ-LASKOWICE REGION: - NIP: - siedziba: ul. Wincentego Witosa 24, Jelcz-Laskowice	G141
2	Kawecka Ewa zam. Piekary	G84
3	POWIAT OŁAWSKI REGION: 931950910 NIP: 9121654923 siedziba: ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława	G279
4	POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W OŁAWIE REGION: - NIP: - siedziba: pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława	G279

Działki: 3

Lp.	Nr działki	Ark.	Jednostka rejestrowa
1	36/1	1	G279
2	90/5	1	G84
3	91	1	G141

Sporządził(a): **Marta Brusilo**

Podpis.....

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

STAROSTA

Zdzisław Brezdeń

Zakład Usługowy "PROBIEK"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 931112479, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

Województwo: dolnośląskie
Powiat: oławski
Jednostka ewidencyjna: 021503_4, Jelcz-Laskowice - miasto

.....
(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny: GK.6621.3501.2015

WYKAZ PODMIOTÓW I DZIAŁEK

Data: 08-12-2015 Czas: 10:04:39

Obręb: Laskowice [Nr 0002]

Osoby: 3

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	GINA JELCZ-LASKOWICE REGION: - NIP: - siedziba: ul. Wincentego Witosa 24, Jelcz-Laskowice	G631, G962
2	POWIAT OŁAWSKI REGION: 931950910 NIP: 9121654923 siedziba: ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława	G1444
3	POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W OŁAWIE REGION: - NIP: - siedziba: pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława	G1444

Działki: 5

Lp.	Nr działki	Ark.	Jednostka rejestrowa
1	1	46	G1444
2	20	46	G631
3	21/1	46	G631
4	22/1	46	G631
5	30/1	46	G962

Sporządził(a): Marta Brusito

Podpis.....

STAROSTA

Zdzisław Brezdeń


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice
Regon 9319512379, NIP 912-161-86-72
tel. kom. 0602 381 330

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

obr. Laskowice 0002, ark. 46: dz. 1, 20, 21/1, 22/1, 30/1, obr. Piekary 0016: dz. 36/1, 90/5, 91

SKALA 1:2000

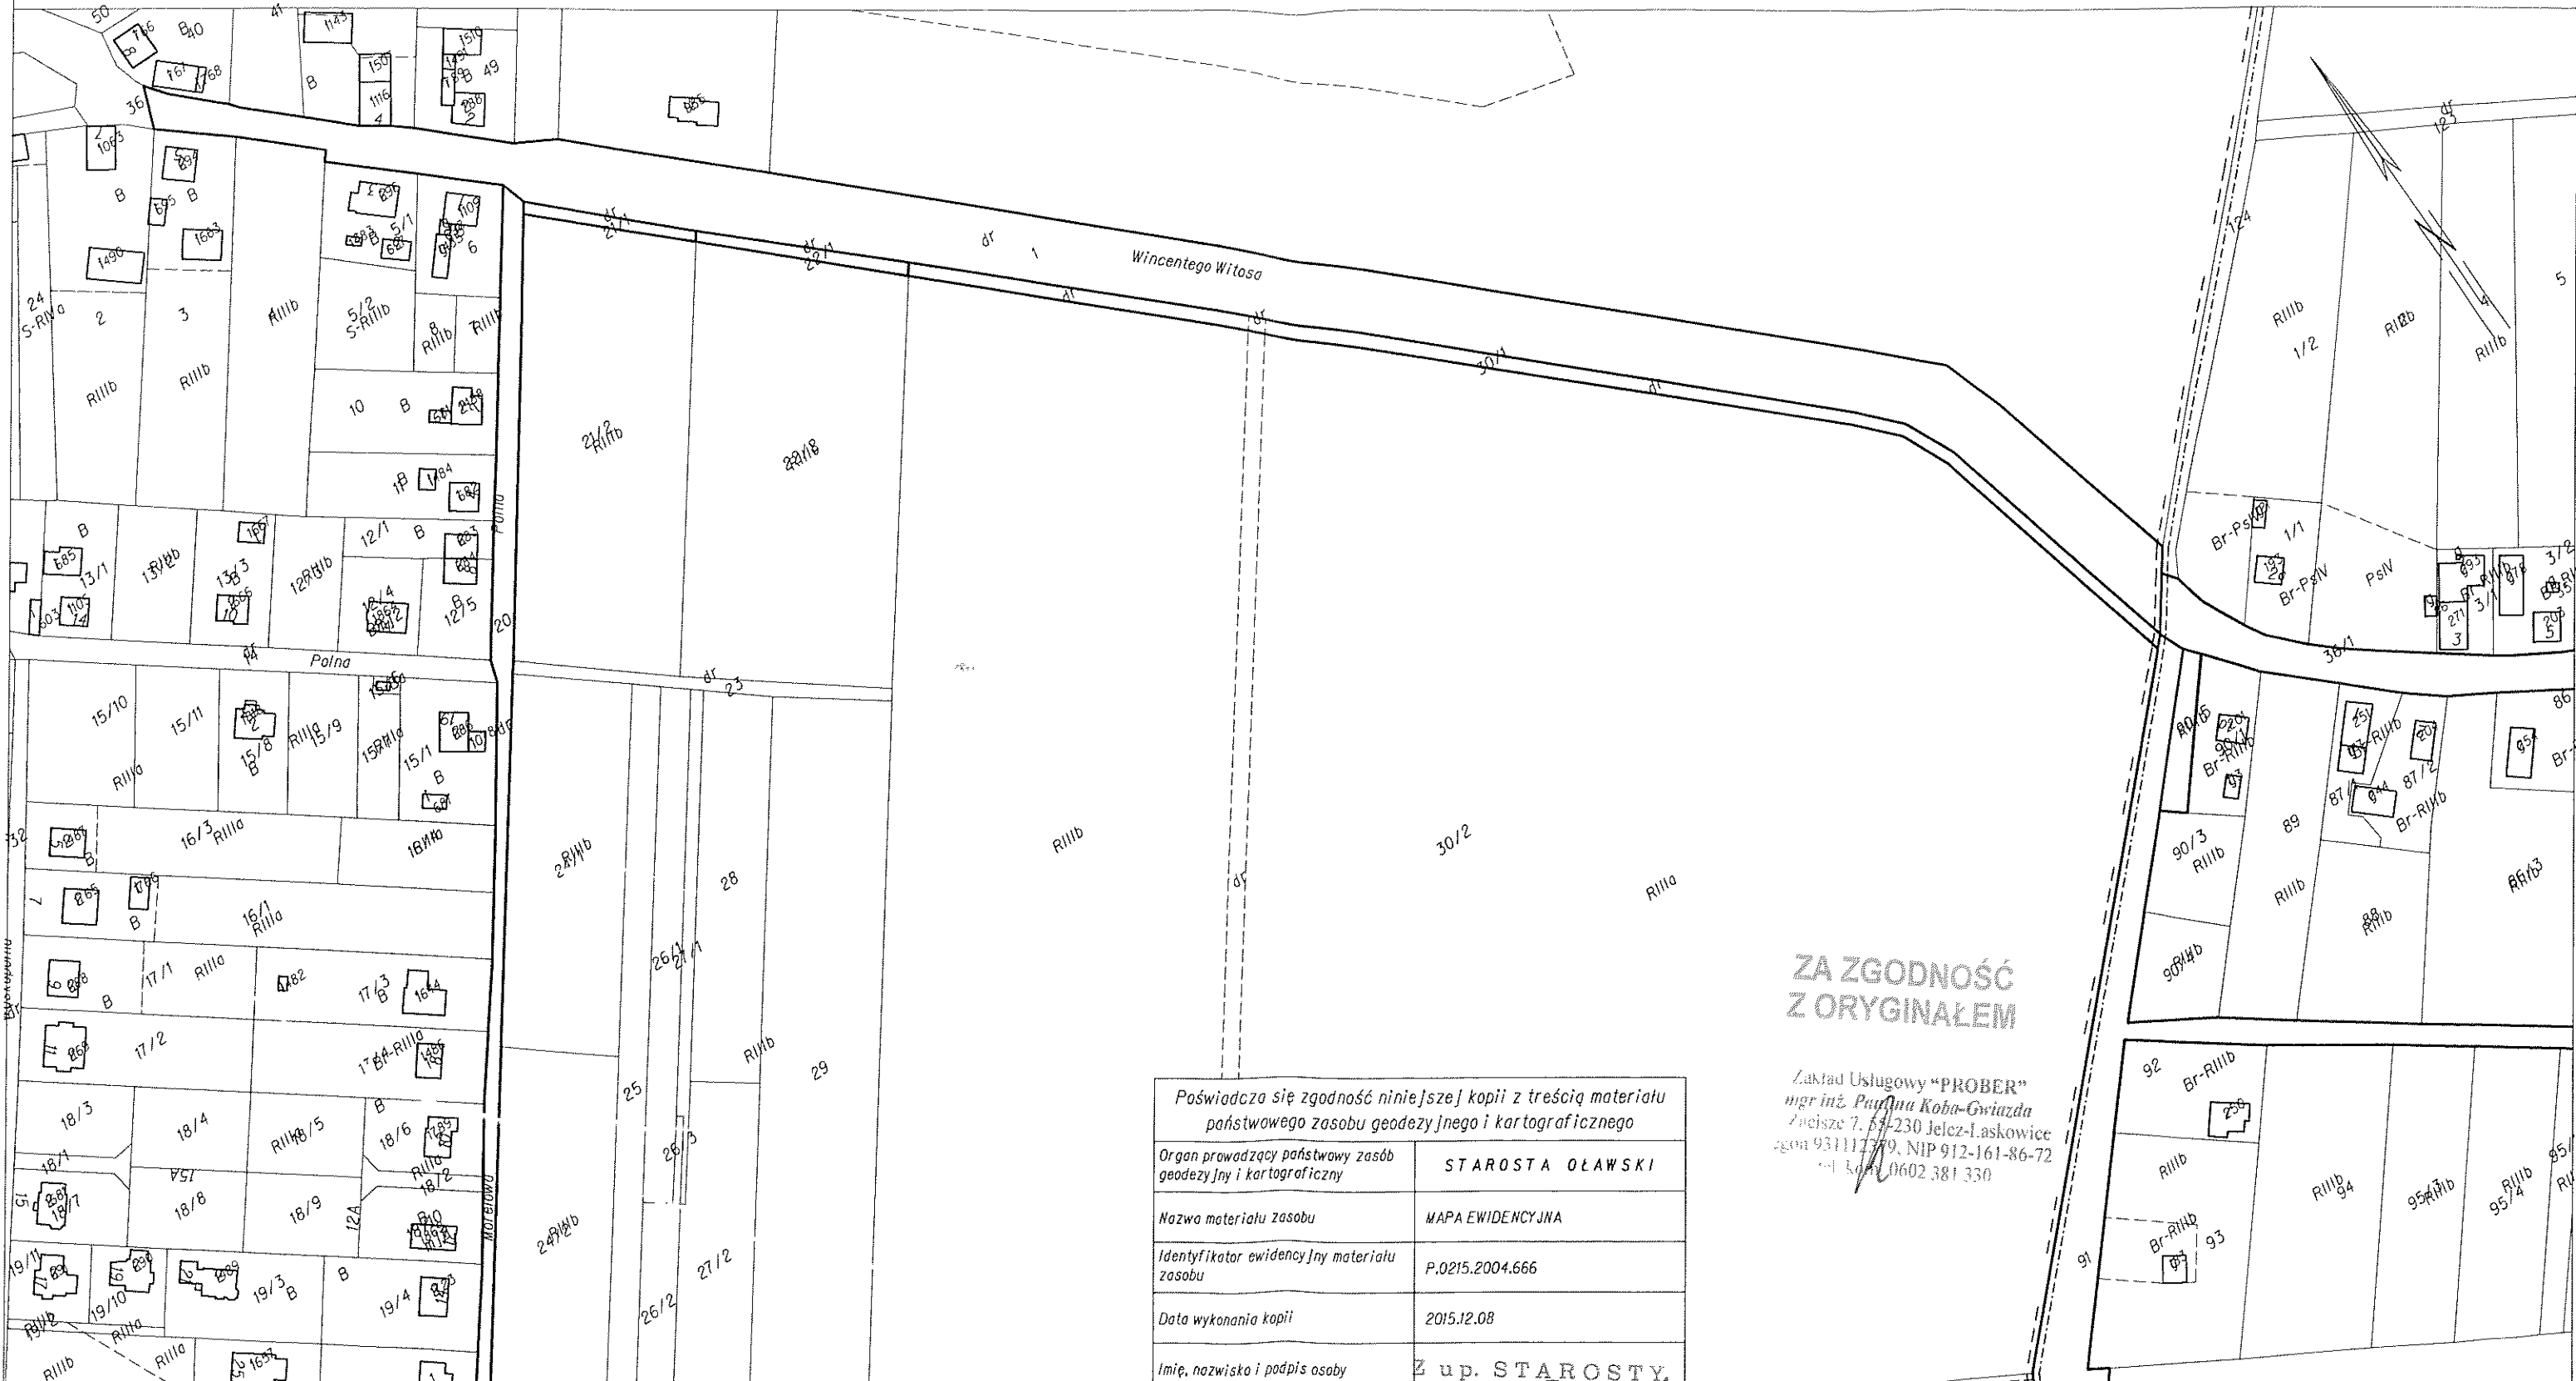ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	MAPA EWIDENCYJNA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0215.2004.666
Data wykonania kopii	2015.12.08
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY <i>Jarostaw Ben</i> inż. Jarostaw Ben

Zakład Usługowy "PROBER"
mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
Złote 7, 64-230 Jelcz-Laskowice
t. 931112379, NIP 912-161-86-72
e-mail: 0602.381.330